



АКС-Сервис ACS-Service Ltd.

✉ 119048, Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1 | ☎ Тел. / факс (499) 244 3194
www.acs-service.ru e-mail: info@acs-service.ru

Отчет о проведенном обследовании толщин труб в зданиях, подведомственных Глав УПДК МИД

Цель работы – измерение остаточной толщины труб отопления, горячего и холодного водоснабжения.


Метод измерения – ультразвуковая толщинометрия.

Используемое оборудование – толщинометры А1207, А1208 с раздельно-совмещенным ПЭП.

1. Здание на улице Мосфильмовская

Обследование проводилось 27 ноября 2008 года.

Участок №1 – цокольный этаж, помещение III, комната 9

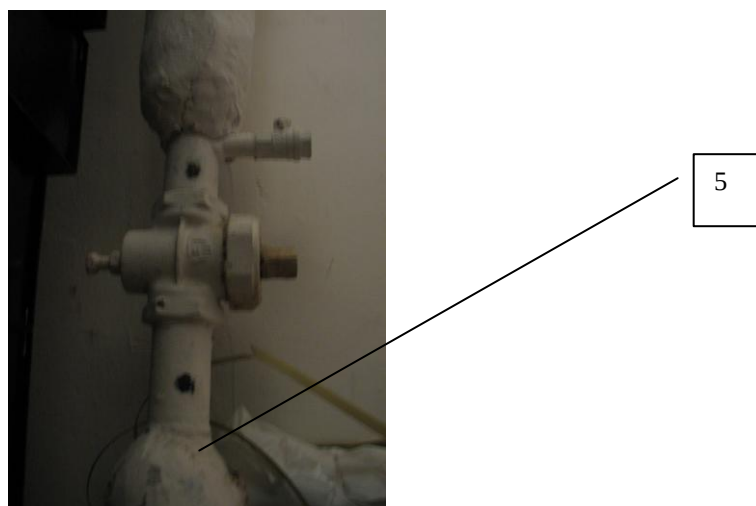

Номер трубы	Назначение трубы	Внешний диаметр трубы, мм	Минимальная измеренная толщина, мм
1	ХВС	42	3.0
2	ГВС	28	2.8
3	ГВС	34	2.5
4	отопление	42	3.2
5	отопление	48	3.4



АКС-Сервис ACS-Service Ltd.

✉ 119048, Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1 | ☎ Тел. / факс (499) 244 3194
www.acs-service.ru e-mail: info@acs-service.ru

Участок № 2 – коридор на цокольном этаже



1



2



3

4

5

6



АКС-Сервис ACS-Service Ltd.

✉ 119048, Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1 | ☎ Тел. / факс (499) 244 3194
www.acs-service.ru e-mail: info@acs-service.ru

Номер трубы	Назначение трубы	Внешний диаметр трубы, мм	Минимальная измеренная толщина, мм
1	ГВС	42	3.2
2	ГВС	48	2.9
3	ГВС	48	3.4
4	ГВС	48	3.1
5	ГВС	76	3.8
6	ГВС	48	3.8

Участок №3 – туалет




1

2

Номер трубы	Назначение трубы	Внешний диаметр трубы, мм	Минимальная измеренная толщина, мм
1	ХВС	22	1.7
2	отопление	61	3.4

Участок №4 – вентиляционная камера

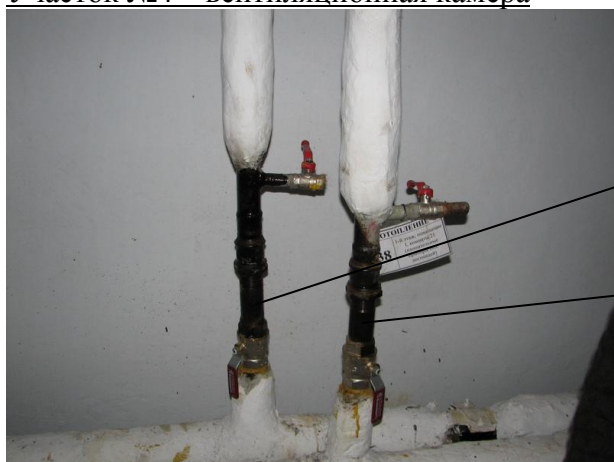

1

2



АКС-Сервис ACS-Service Ltd.

✉ 119048, Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1 | ☎ Тел. / факс (499) 244 3194
www.acs-service.ru e-mail: info@acs-service.ru



3



4

5

6

7



8



АКС-Сервис ACS-Service Ltd.

✉ 119048, Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1 | ☎ Тел. / факс (499) 244 3194
www.acs-service.ru e-mail: info@acs-service.ru



9

Номер трубы	Назначение трубы	Внешний диаметр трубы, мм	Минимальная измеренная толщина, мм
1	отопление	40	3.0
2	отопление	40	2.95
3	пожаротушение	58	3.6
4	пожаротушение	58	3.6
5	пожаротушение	43	3.4
6	пожаротушение	58	3.7
7	пожаротушение	58	3.9
8	отопление	48	3.6
9	отопление	89	3.1

Участок №5 – бойлерная



1

Номер	Назначение трубы	Внешний диаметр трубы, мм	Минимальная измеренная толщина, мм
1	ХВС	50	3.4



АКС-Сервис ACS-Service Ltd.

✉ 119048, Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1 | ☎ Тел. / факс (499) 244 3194

www.acs-service.ru e-mail: info@acs-service.ru


Участок №6 – коридор. Система ГВС общественных туалетов 1-го этажа.



1

Номер	Назначение трубы	Внешний диаметр трубы, мм	Минимальная измеренная толщина, мм
1	ГВС	50	3.1

Участок №7 – коридор, около ПК-07, трубы под лестницей.

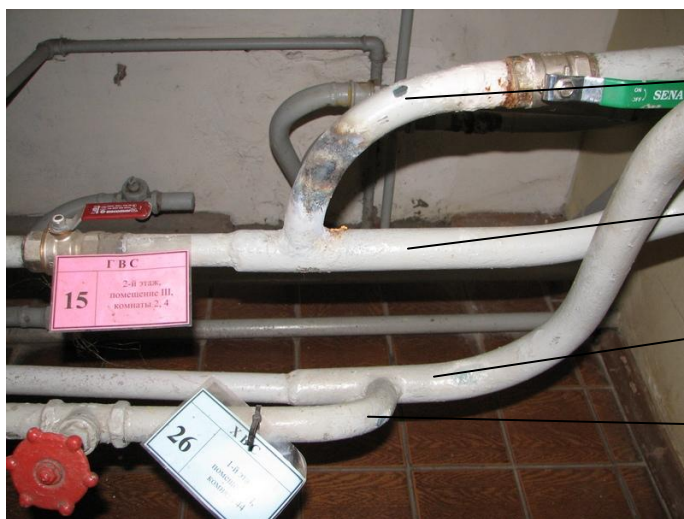

1

2

3

4

Номер	Назначение трубы	Внешний диаметр трубы, мм	Минимальная измеренная толщина, мм
1	ГВС	42	3.3
2	ГВС	42	3.3
3	ХВС	42	3.9
4	ХВС	35	3.1



АКС-Сервис ACS-Service Ltd.

✉ 119048, Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1 | ☎ Тел. / факс (499) 244 3194
www.acs-service.ru e-mail: info@acs-service.ru

2. Мамоновский переулок, д.4, п.2

Обследование проводилось 27 ноября 2008 года.



Номер	Назначение трубы	Внешний диаметр трубы, мм	Минимальная измеренная толщина, мм
1	ГВС, подача	42	1.77
2	ГВС, обратная	34	3.0



Номер	Назначение трубы	Внешний диаметр трубы, мм	Минимальная измеренная толщина, мм
1	ГВС	42	2.7


3. Мамоновский переулок, д.4, п.1

Обследование проводилось 27 ноября 2008 года.



АКС-Сервис ACS-Service Ltd.

✉ 119048, Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1 | ☎ Тел. / факс (499) 244 3194
www.acs-service.ru e-mail: info@acs-service.ru

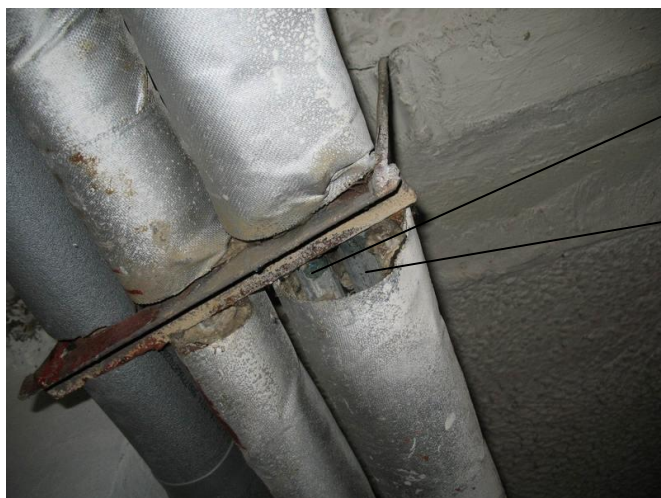

1

2

Номер	Назначение трубы	Внешний диаметр трубы, мм	Минимальная измеренная толщина, мм
1	ГВС, подача	34	2.8
2	ГВС, обратная	28	2.4



1

2

3

Номер	Назначение трубы	Внешний диаметр трубы, мм	Минимальная измеренная толщина, мм
1	ХВС	42	2.9
2	ГВС, подача	34	2.6
3	ГВС, обратная	28	2.4




АКС-Сервис ACS-Service Ltd.

✉ 119048, Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1 | ☎ Тел. / факс (499) 244 3194
www.acs-service.ru e-mail: info@acs-service.ru

4. Мамоновский переулок, д.6

Обследование проводилось 27 ноября 2008 года.

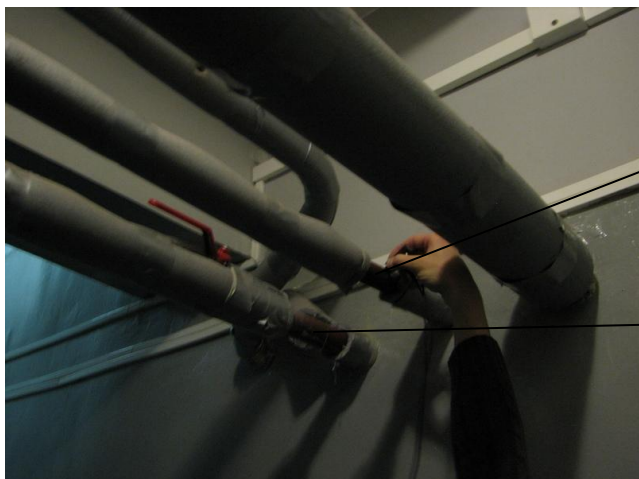

1

2

Номер	Назначение трубы	Внешний диаметр трубы, мм	Минимальная измеренная толщина, мм
1	ГВС, подача	34	2.6
2	ГВС, обратная	28	2.8



1

2

Номер	Назначение трубы	Внешний диаметр трубы, мм	Минимальная измеренная толщина, мм
1	ГВС, подача	34	1.9
2	ГВС, обратная	28	2.8



АКС-Сервис ACS-Service Ltd.

✉ 119048, Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1 | ☎ Тел. / факс (499) 244 3194
www.acs-service.ru e-mail: info@acs-service.ru

5. Здание на Глазовском переулок

Обследование проводилось 28 ноября 2008 года.

Участок №1 – трубы отопления около бойлерной



Номер	Назначение трубы	Внешний диаметр трубы, мм	Минимальная измеренная толщина, мм
1	ГВС, подача	108	2.8
2	ГВС, обратная	108	4.0

Уч
аст
ок

№2 – нижний вестибюль черной лестницы



Номер	Назначение трубы	Внешний диаметр трубы, мм	Минимальная измеренная толщина, мм
1	ГВС, подача	57	3.0
2	ГВС, обратная	57	3.1



АКС-Сервис ACS-Service Ltd.


✉ 119048, Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1 | ☎ Тел. / факс (499) 244 3194
www.acs-service.ru e-mail: info@acs-service.ru

Участок №3 – технический проход рядом с нижним вестибюлем черной лестницы



Номер	Назначение трубы	Внешний диаметр трубы, мм	Минимальная измеренная толщина, мм
1	ГВС, обратная	57	2.1
2	ГВС, подача	57	2.2

Участок №4 – стояк отопления №16

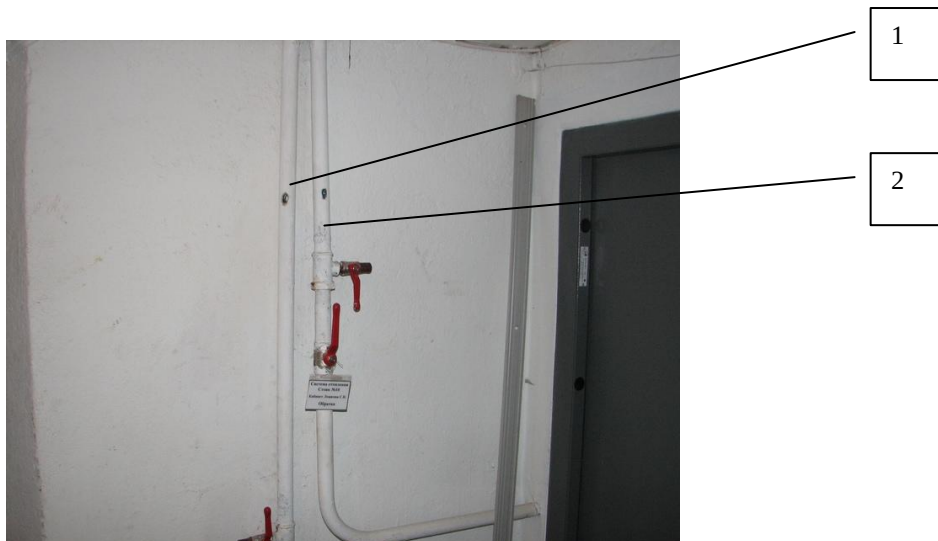

Номер	Назначение трубы	Внешний диаметр трубы, мм	Минимальная измеренная толщина, мм
1	отопление, подача	25	2.8
2	отопление, обратная	25	3.0




АКС-Сервис ACS-Service Ltd.

✉ 119048, Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1 | ☎ Тел. / факс (499) 244 3194

www.acs-service.ru e-mail: info@acs-service.ru

Участок №5 – раздевалка обслуживающего персонала

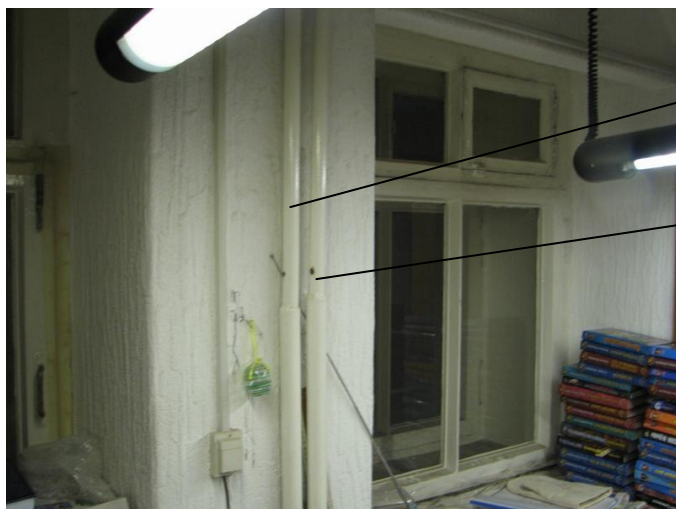

Номер	Назначение трубы	Внешний диаметр трубы, мм	Минимальная измеренная толщина, мм
1	отопление, подача	20	2.6
2	отопление, обратная	20	2.1

6. Здание на Курсовом переулке

Обследование проводилось 2 декабря 2008 г.

Участок №1 - цокольный этаж, кухня



Номер	Назначение трубы	Внешний диаметр трубы, мм	Минимальная измеренная толщина, мм
1	отопление	57	2.1



АКС-Сервис ACS-Service Ltd.

✉ 119048, Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1 | ☎ Тел. / факс (499) 244 3194
www.acs-service.ru e-mail: info@acs-service.ru

Участок №2 – мастерская кровельщиков



1



2

Номер	Назначение трубы	Внешний диаметр трубы, мм	Минимальная измеренная толщина, мм
1	ГВС	21	2.8
2	ГВС, обратная	21	1.8



АКС-Сервис ACS-Service Ltd.

✉ 119048, Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1 | ☎ Тел. / факс (499) 244 3194
www.acs-service.ru e-mail: info@acs-service.ru

Участок №3 – мастерская



1

Номер	Назначение трубы	Внешний диаметр трубы, мм	Минимальная измеренная толщина, мм
1	ГВС	25.4	2.5

Участок №4 – бойлерная



1

Номер	Назначение трубы	Внешний диаметр трубы, мм	Минимальная измеренная толщина, мм
1	ГВС	40	3



АКС-Сервис ACS-Service Ltd.

✉ 119048, Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1 | ☎ Тел. / факс (499) 244 3194
www.acs-service.ru e-mail: info@acs-service.ru

Участок №5 – водомерный узел



1

Номер	Назначение трубы	Внешний диаметр трубы, мм	Минимальная измеренная толщина, мм
1	водопроводный ввод	108	3.8